


Diagrama para instalar equipo.

Área de cuarto de Impresión.

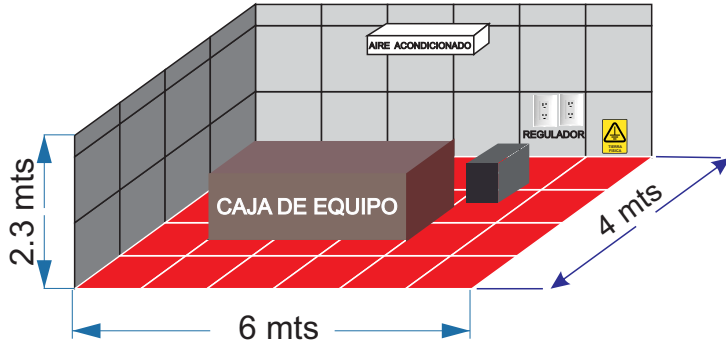

Marca : **MIMAKI**

Modelo: **UCJV 330- 160**

Dimensiones de empaque: **85cmx 148cm x 295 cm**

Regulador necesario: **110 V O 220V AC - 3 KVA**


Aire acondicionado: **8000 BTU**

Energía eléctrica: **110-220 V AC - 60 Amp x fase**


Humedad Relativa: **35 - 65% HR (No Cond.)**

Temperatura: **Temperatura 20° - 25° C**


Área de cuarto de Impresión.

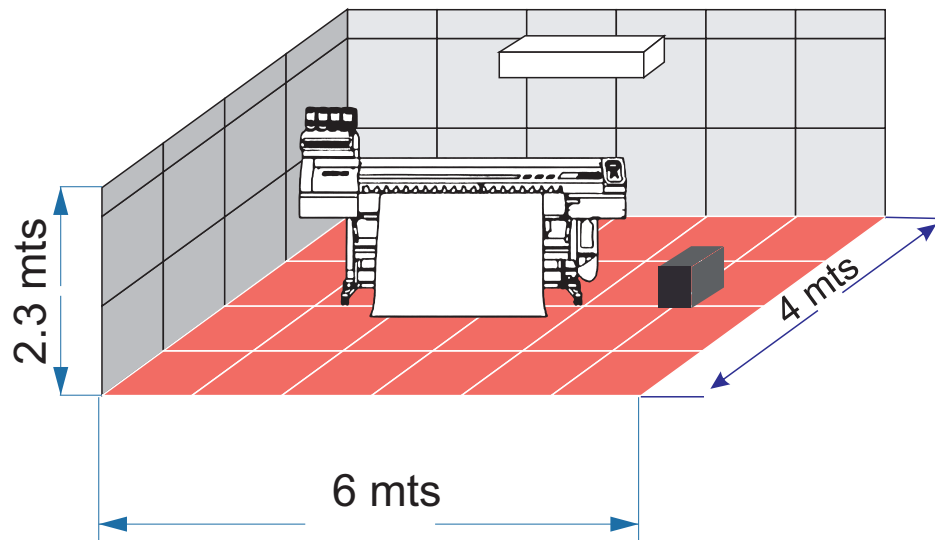


Vista Superior

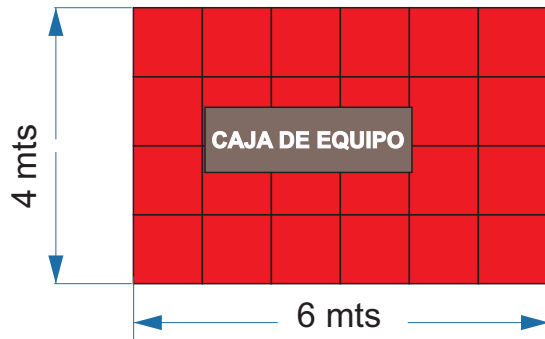

Vista Frontal

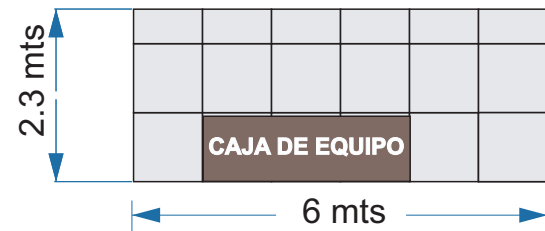

Vista Lateral Der

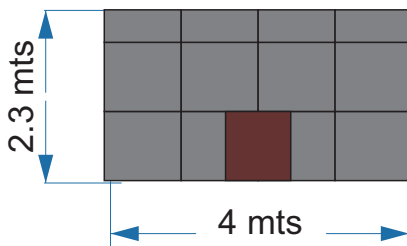


Dimensiones y valores.

EMPAQUE




300x90x100 cm

AIRE ACONDICIONADO



8 000 BTU/hr


UCJV330-160

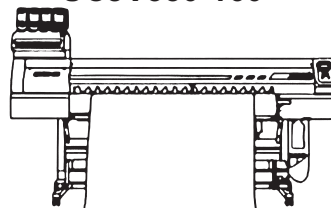

Impresión UV

REGULADOR

REGULADOR



3 KVA
110 VAC
60Hz

CONEXIÓN



Conector
3 polos
con Tierra

TIERRA FISICA



Valor en Ohms
0.2 a 0.8 Ω